


Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

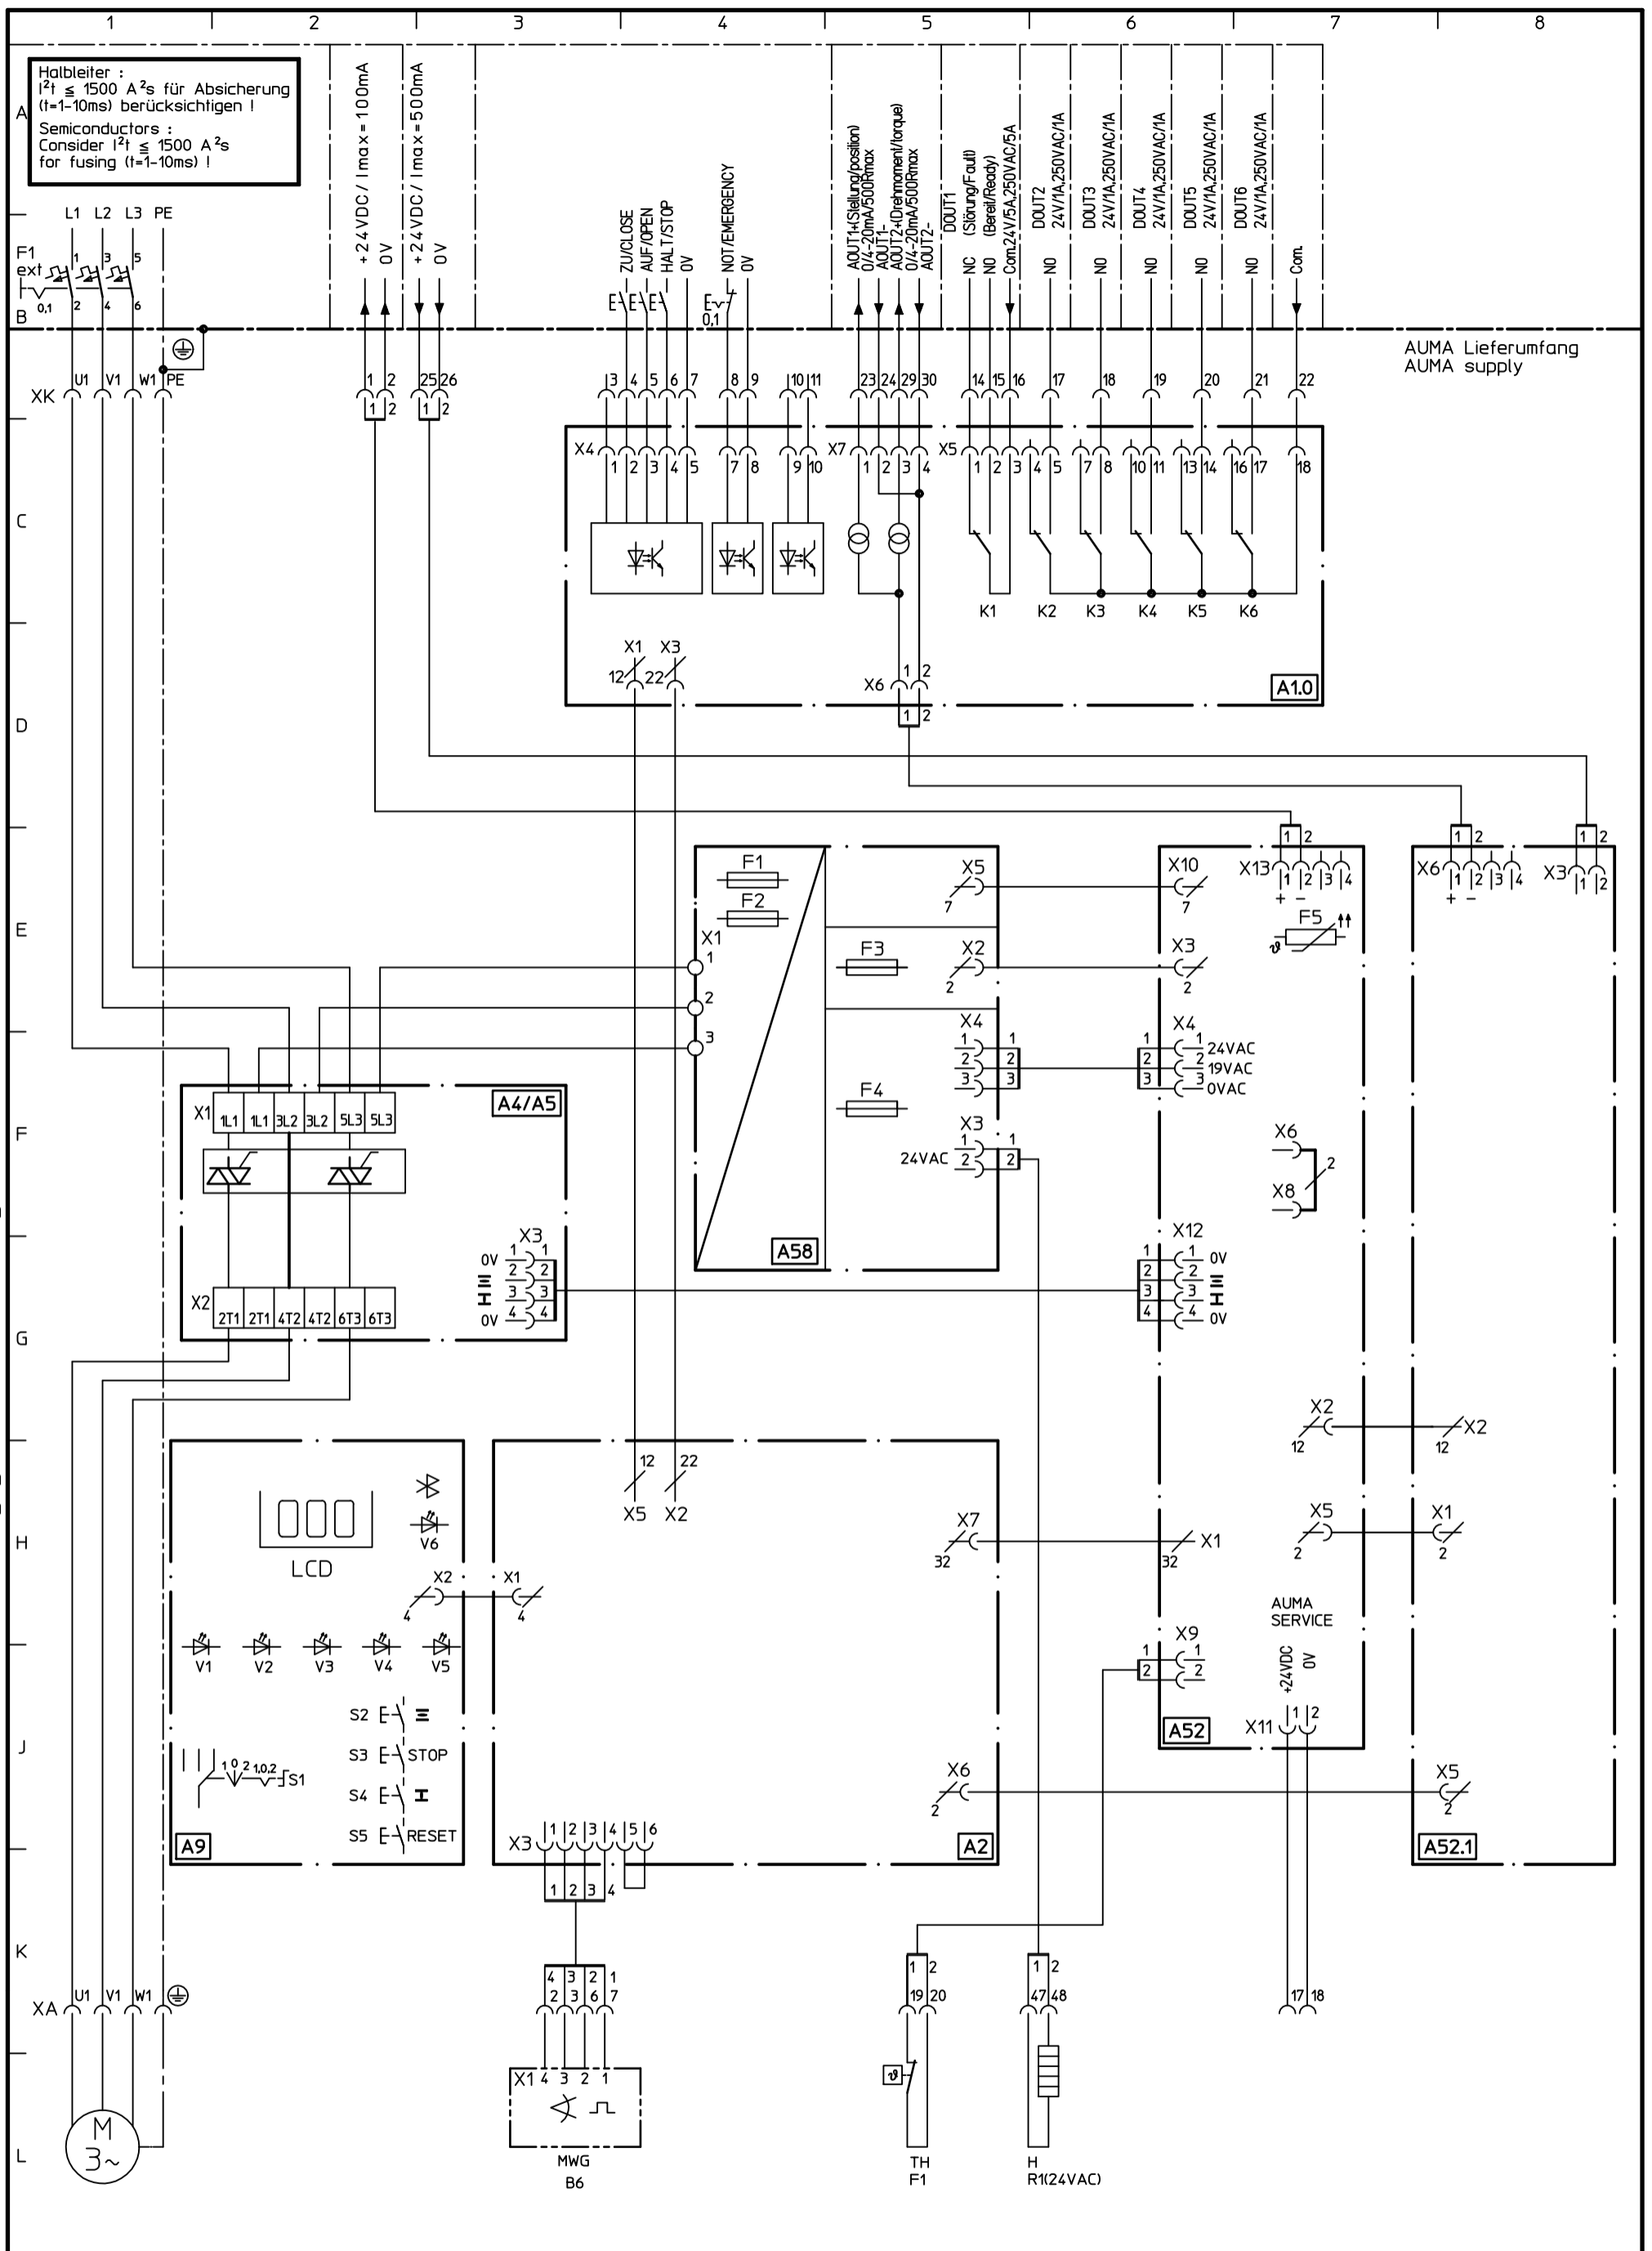

AUMA Lieferumfang  
AUMA supply

Bei Ex-Antrieben werden an Stelle der Stecker Schraubklemmen / Käfigzugfederklemmen verwendet !  
For explosion-proof actuators terminals / cage clamps are used instead of plug / socket connector !


04	2011-174	2011-10-11	Mey	Datum	2011-10-25
03	733/09	2010-11-26	Mey	Bearb.	Meyer
02	2010/042	2010-11-26	Mey	Gepr.	Montoire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montoire

**auma**<sup>®</sup>  
AUMA Riester GmbH & Co. KG

TPCA-0A1-1H2-A000 TPA00R100-0I1-000

Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
Projekt		

Für diese Zeichnung gelten die Bestimmungen über den Schutz für Urheberrecht.

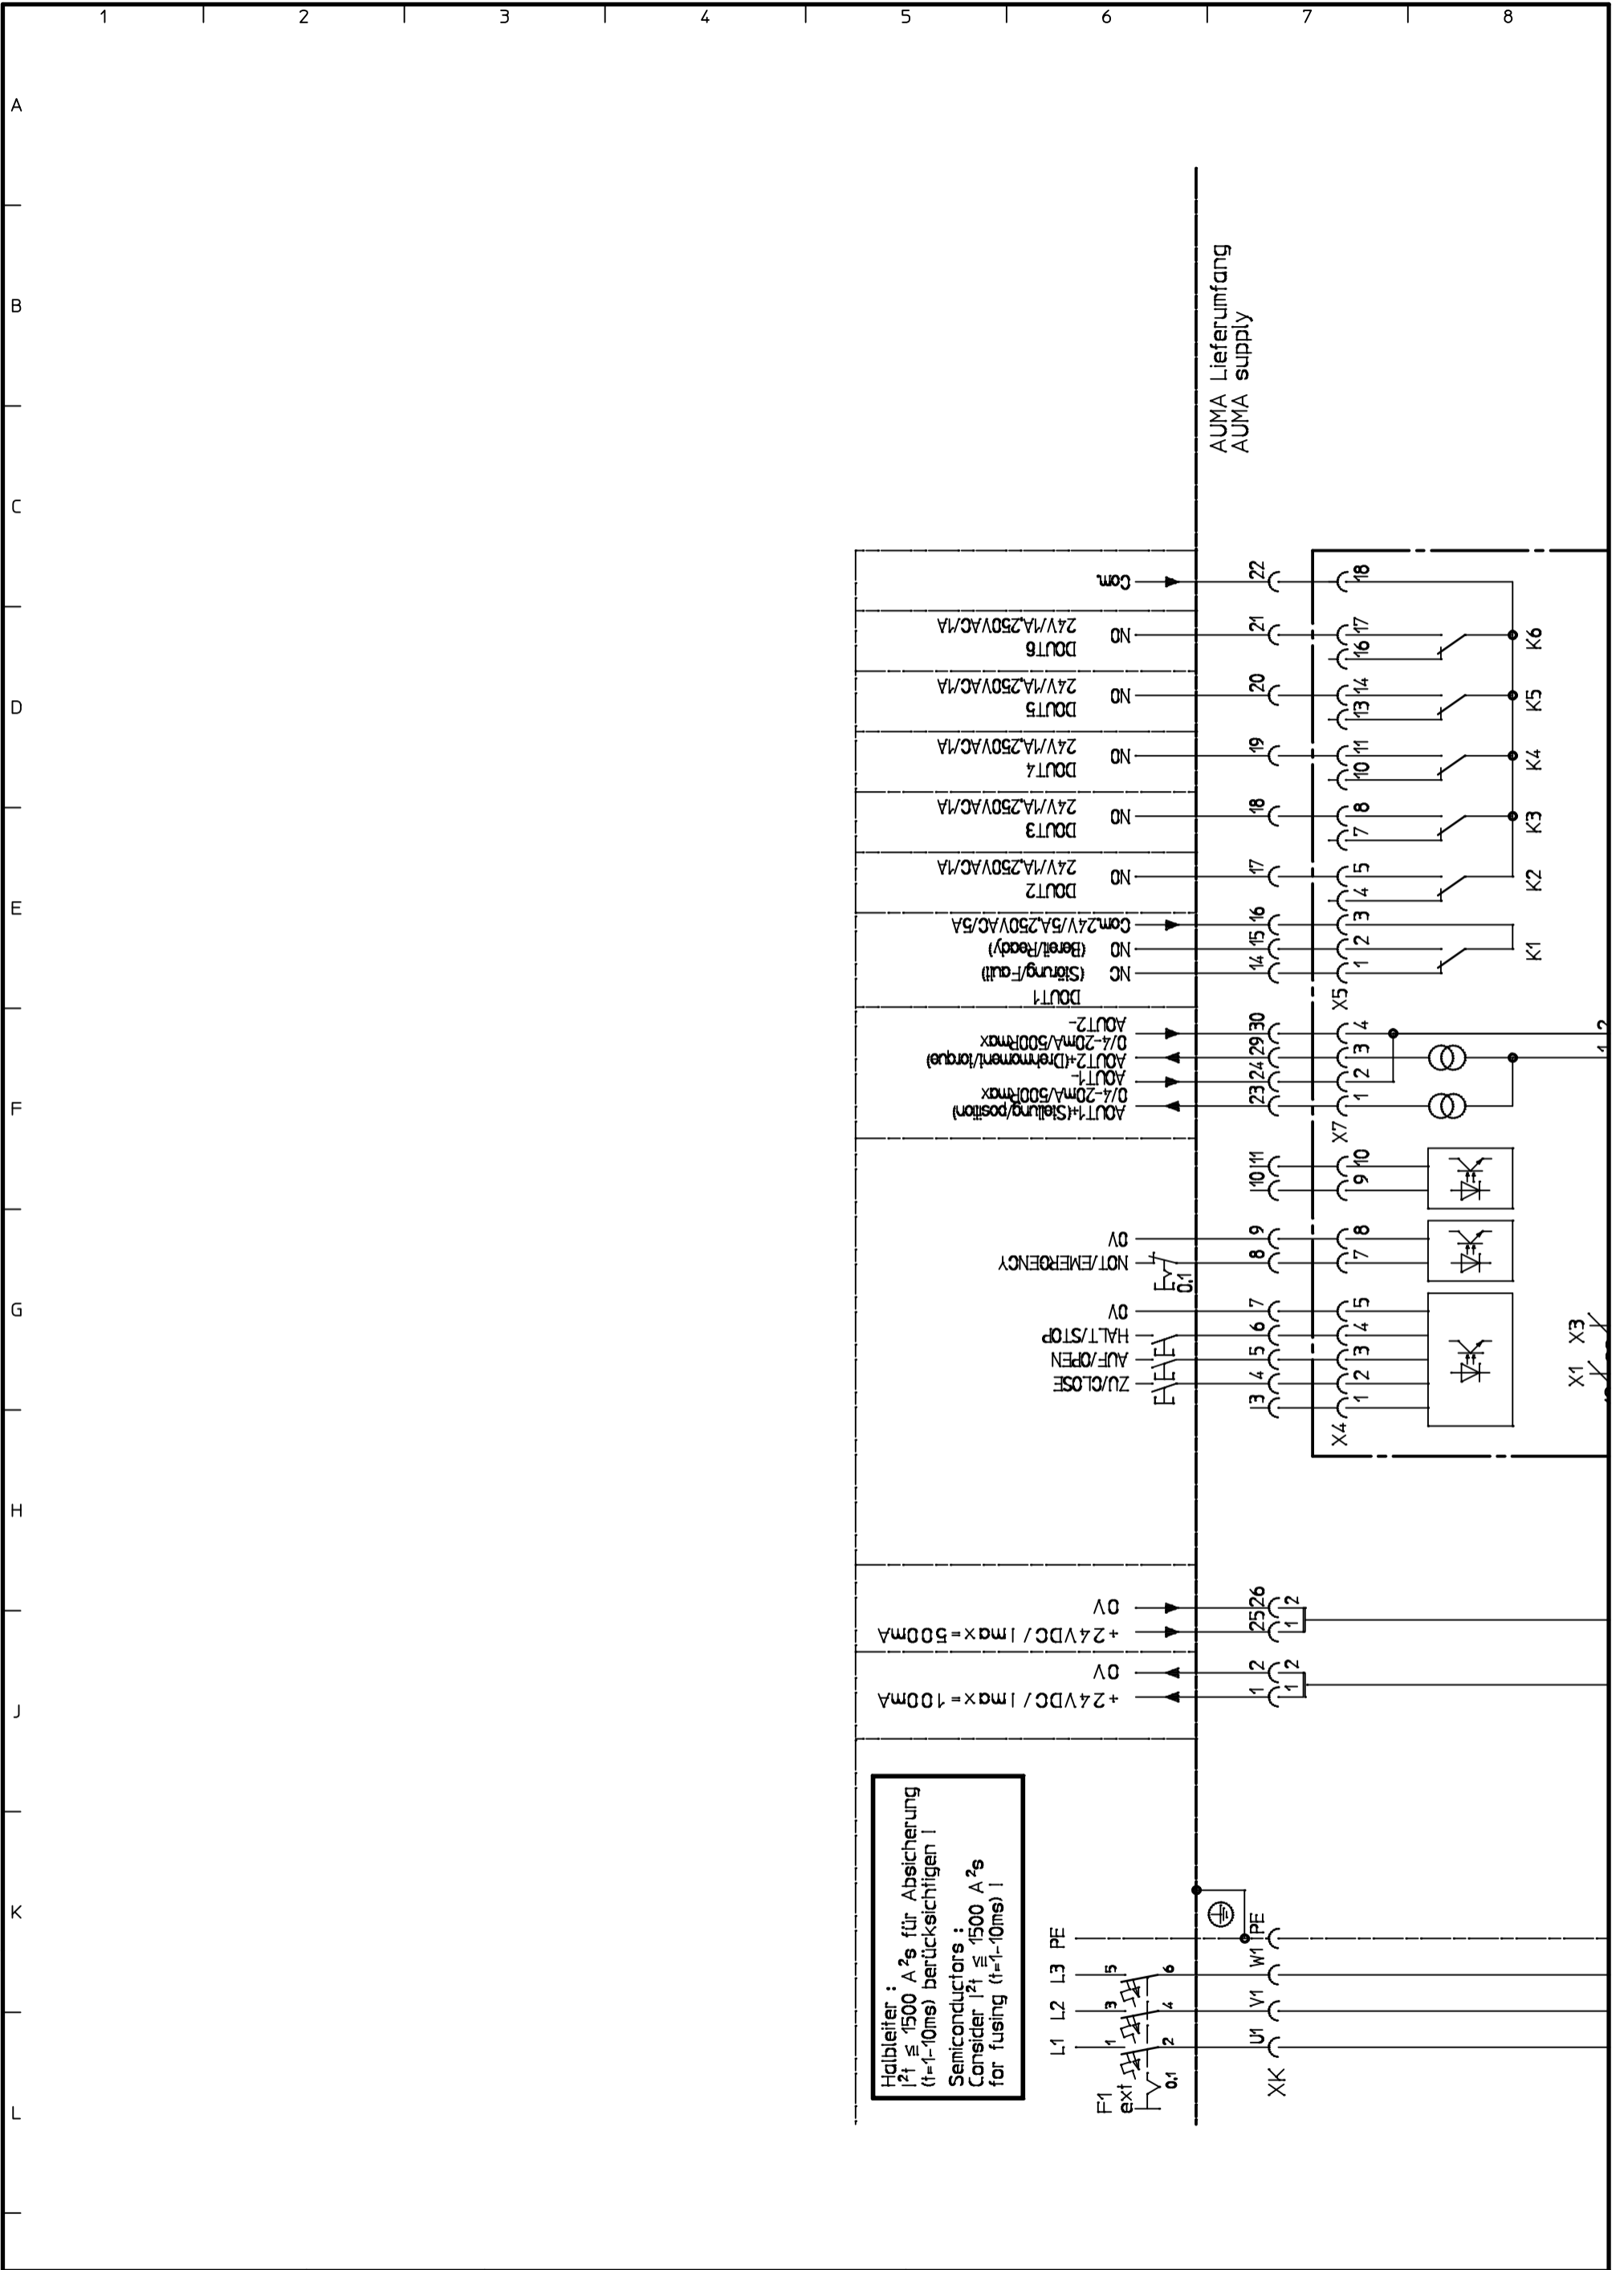

04	2011-174	2011-10-11	Mey	Datum	2011-10-25
03	733/09	2010-11-26	Mey	Bearb.	Meyer
02	2010/042	2010-11-26	Mey	Gepr.	Montaire
Zust.	Änderung	Datum	Name	Norm	Montaire

**auma**<sup>®</sup>  
AUMA Riester GmbH & Co. KG

<b>TPCA-0A1-1H2-A000 TPA00R100-011-000</b>		
Legende	Auftragsnummer	Bestellnummer
		Projekt